




7 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen – Signalmast

7.31 Fundament für Signalmast 200

- Mindestabstand x siehe 7B
- Fundamentrohr siehe 7D
- Anzahl und Lage der Rohreinführungen nach «Schemaplan Kabelrohranlage», beziehungsweise Angabe Fachplaner
- Nach Erstellung des Fundamentes, ist die Öffnung provisorisch mit einem Schutzdeckel zu schliessen
- T1 variabel nach Angabe Bauleitung

Symbol: ● S 200

Schnitt

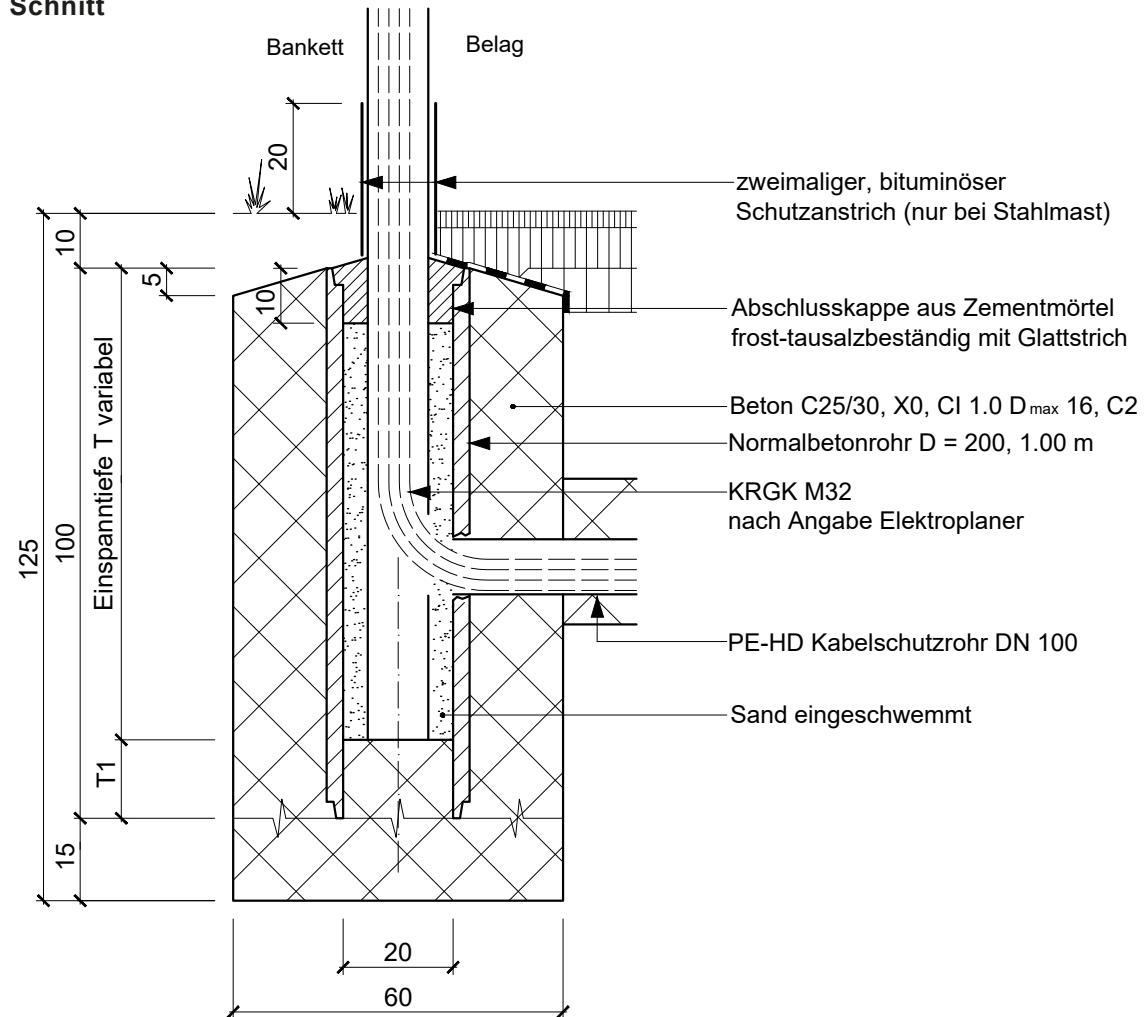

 Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke




7.31

Ausführungsbestimmungen

Datum: 1. Januar 2025

Seite: 1/2


Aabachstrasse 5, 6300 Zug
T +41 41 594 53 00
www.zg.ch/tba



7 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen – Signalmast

Grundriss

Fundament mit 1 Abgang

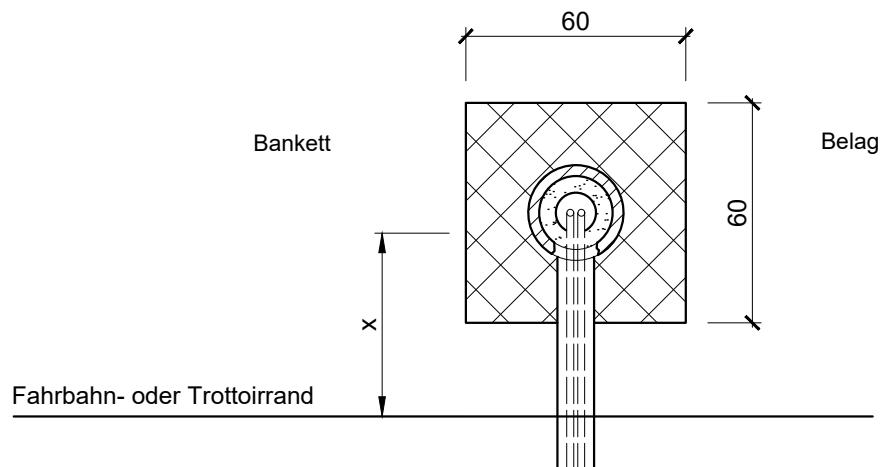

7.31

Ausführungsbestimmungen

Datum: 1. Januar 2025

Seite: 2/2

Aabachstrasse 5, 6300 Zug
T +41 41 594 53 00
www.zg.ch/tba